

ŚWIADECTWO BADANIA KRUSZYWA nr 2014/01 PIASEK FILTRACYJNY 0,3-1,0 MM

Producent: **Zakład Przetwórstwa Kruszyw MARGO**

55-081 Mietków, Zakład w Maniówie
tel. 71 3168-244 fax. 71 3169-022

Złoże: Złoże Proszkowice

Data pobrania: 2014-02-10

Data badania: 2014-02-10



Próbka: **PIASEK FILTRACYJNY 0,3-1,0 MM**



Miejsce pobrania: ze stożka

Analizę wykonał: Stanisław Drobnik

Lp.	Parametry	Wartość
1	Zawartość SiO ₂	87,78%
2	Gęstość nasypowa materiału luźno nasypanego	1,48 T / m ³
3	Gęstość nasypowa materiału luźno nasypanego	1,52 T / m ³
4	Gęstość uziarnienia	2,6 g /cm ³

Skład ziarnowy wg PN-EN 933-1

Lp.	Nr sita	Ilość ziarna [g]	%	narast. %
1	2,000	0,0	0,0	100,0
3	1,400	3,8	0,9	99,1
4	1,250	5,8	1,4	97,7
	1,000	33,0	8,0	89,7
5	0,800	56,6	13,7	76,0
6	0,500	161,0	38,9	37,1
7	0,250	136,4	32,9	4,2
	0,125	17,4	4,2	0,0
9	0,063	0,0	0,0	0,0
10	denko	0,0	0,0	0,0
	Suma	414,0	100,0	

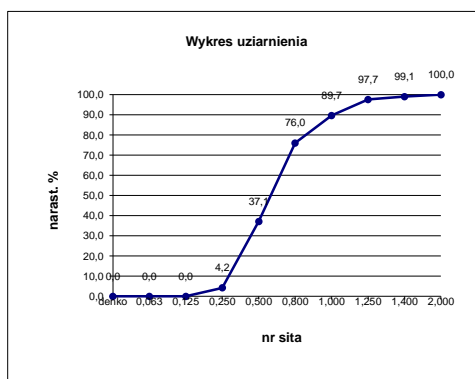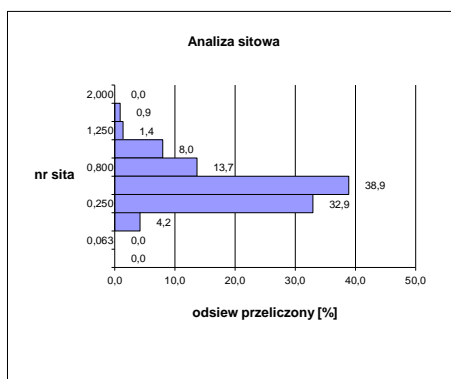

Z.P.K. MARGO oferuje wysokiej jakości wyroby gotowe dla stacji uzdatniania wód, chemii budowlanej, nawierzchni sportowych, galanterii betonowej oraz wielu innych gałęzi przemysłu. Charakterystykę jakości produktu przedstawia powyższe świadectwo.

Kierownik zakładu
Stanisław Drobnik